

 <b>ГЕРОФАРМ</b>	<b>О мерах пожарной безопасности для  рабочников ООО «ГЕРОФАРМ»  ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-0215-002/01
		Стр. 1 из 21

**ОРИГИНАЛ**

## 1 Назначение и область применения

1.1 Данная инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения работников, порядок организации производственного процесса и содержания помещений и инженерных коммуникаций в целях обеспечения пожарной безопасности в ООО «ГЕРОФАРМ» ПП СПб.

1.2 Данная инструкция разработана с целью установления единых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования, сохранности имущества арендуемых помещений и недопущения причинения неблагоприятных последствий здоровью и жизни работников, находящихся в здании и помещениях производственного корпуса №13 ООО «Самсон-Мед».

1.3 Основными задачами данной инструкции являются:

- определение прав и обязанностей работников ООО «ГЕРОФАРМ» ПП СПб;
- определение порядка содержания помещений, в том числе эвакуационных путей;
- определение действий работников при пожаре;
- определение порядка применения первичных средств пожаротушения.

1.4 Данная инструкция предназначена и обязательна для исполнения:










- всеми работниками ООО «ГЕРОФАРМ» ПП СПб;
- обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
- подрядными организациями.

## 2 Ответственность

2.1 Ответственность за организацию пожарной безопасности в целом по ООО «ГЕРОФАРМ» ПП СПб возлагается на директора по производству.

2.2 Ответственность по обеспечению пожарной безопасности и соблюдению требований и норм пожарной безопасности в помещениях ООО «ГЕРОФАРМ» ПП СПб возлагается на лиц, назначенных в установленном порядке ответственными за пожарную безопасность.

2.3 Осуществление контроля за соблюдением требований и правил пожарной безопасности в

Вводится впервые																													
Электронный адрес документа																													
• \\farm.local\Файлы\Герофарм\Департаменты\Деп-КАЧЕСТВА\Документация ФСК\База документов ФСК скан\Общие\ИНС-ПОЖ																													
Дата введения «24» 02 2023г.																													
Зарегистрировал		05.12.2022																											
<table border="1"> <tr> <td>Разработал</td> <td>Ведущий инженер по промышленной безопасности</td> <td>Ю.Р. Хисматуллина</td> <td></td> <td>05.12.2022</td> </tr> <tr> <td>Согласовал</td> <td>Руководитель службы ОТ, ПБ и Э</td> <td>Ю.Ю. Гусева</td> <td></td> <td>05.12.2022</td> </tr> <tr> <td>Согласовал</td> <td>Начальник отделения</td> <td>А.Ю. Терехова</td> <td></td> <td>05.12.2022</td> </tr> <tr> <td>Согласовал</td> <td>Главный механик</td> <td>Н.И. Таланов</td> <td></td> <td>05.11.2022</td> </tr> <tr> <td>Утвердил</td> <td>Директор по производству</td> <td>Д.А. Буровик</td> <td></td> <td>05.12.2022</td> </tr> </table>					Разработал	Ведущий инженер по промышленной безопасности	Ю.Р. Хисматуллина		05.12.2022	Согласовал	Руководитель службы ОТ, ПБ и Э	Ю.Ю. Гусева		05.12.2022	Согласовал	Начальник отделения	А.Ю. Терехова		05.12.2022	Согласовал	Главный механик	Н.И. Таланов		05.11.2022	Утвердил	Директор по производству	Д.А. Буровик		05.12.2022
Разработал	Ведущий инженер по промышленной безопасности	Ю.Р. Хисматуллина		05.12.2022																									
Согласовал	Руководитель службы ОТ, ПБ и Э	Ю.Ю. Гусева		05.12.2022																									
Согласовал	Начальник отделения	А.Ю. Терехова		05.12.2022																									
Согласовал	Главный механик	Н.И. Таланов		05.11.2022																									
Утвердил	Директор по производству	Д.А. Буровик		05.12.2022																									

 <b>ГЕРОФАРМ</b>	<b>О мерах пожарной безопасности для  рабочников ООО «ГЕРОФАРМ»  ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-021 5-002/01
		Стр. 2 из 21

**ОРИГИНАЛ**

ООО «ГЕРОФАРМ» ПП СПб возлагается на руководителя службы ОТ, ПБ и Э.

2.4 Ответственность за соблюдение требований данной инструкции несут все работники ООО «ГЕРОФАРМ» ПП СПб.

2.5 Ответственность к нарушителям требований данной инструкции применяется по основаниям и в порядке, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

2.6 Руководители структурных подразделений, назначенные приказом директора по производству ответственными за пожарную безопасность, несут ответственность за своевременное и качественное осуществление возложенных на них обязанностей.

2.7 Сторонние организации, выполняющие работы, услуги в соответствии с заключенными договорами, несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации за причинение убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам.

### **3 Определения и сокращения**

3.1 Внутренний противопожарный водопровод - совокупность трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам.

3.2 Воспламенение - пламенное горение вещества, инициированное источником зажигания, и продолжающееся после его удаления.

3.3 Горение - экзотермическая реакция, протекающая в условиях ее прогрессивного самоускорения.

3.4 Должностное лицо - работник, занимающий постоянно или временно должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей.

3.5 Загорание - неконтролируемое горение, не причинившее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества, государства.

3.6 Категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта - классификационная характеристика пожарной (взрывопожарной) опасности здания (или частей здания между противопожарными стенами — пожарных отсеков), сооружения, строения, помещения, наружной установки.

3.7 Первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

3.8 Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

3.9 Правила пожарной безопасности - вид нормативного документа по пожарной безопасности, регламентирующего для группы однородных объектов защиты или видов деятельности требования пожарной безопасности, которые устанавливают правила (положения, описывающие действия, предназначенные для выполнения) поведения людей, порядок организации производства, выполнения работ (услуг) и содержания помещений, зданий (сооружений) и территории, обеспечивающие безопасность людей, предупреждение и тушение пожара.

 <b>ГЕРОФАРМ</b>	<b>О мерах пожарной безопасности для  рабочников ООО «ГЕРОФАРМ»  ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-021 5-002/01
		Стр. 3 из 21

**ОРИГИНАЛ**

3.10 Противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, в целях обеспечения пожарной безопасности.

3.11 Пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно – спасательных работ.

3.12 Подрядная организация - физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.13 Обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального или дополнительного образования в процессе трудовой или служебной деятельности.

3.14 Объект защиты – здания, сооружения, технологические установки, оборудование, агрегаты и иное имущество подразделения, к которому установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

3.15 Служба охраны труда, промышленной безопасности и экологии – подразделение (специалисты с возложенными обязанностями по охране труда, промышленной безопасности и экологии), координирующие деятельность обособленных подразделений ООО «ГЕРОФАРМ» в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии, пожарной безопасности, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

3.16 ВПП – внутренний противопожарный водопровод.

3.17 ПП СПб - обособленное подразделение ООО «ГЕРОФАРМ», расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.13, лит. ВИ.

3.18 ПЧ – пожарная часть.

3.19 ПУЭ – правила устройства электроустановок.

3.20 СИЗ – средства индивидуальной защиты.

#### **4 Права и обязанности работников ООО «ГЕРОФАРМ» ПП СПб**

4.1 Директор по производству обязан:

- контролировать выполнение требований противопожарного режима, а также организовать выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц государственного пожарного надзора;
- организовать разработку и реализацию мер по обеспечению противопожарного режима на предприятии;
- организовать проведение противопожарной пропаганды, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

	<b>О мерах пожарной безопасности для работников ООО «ГЕРОФАРМ» ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-0215-002/01
		Стр. 4 из 21

ОРИГИНАЛ

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории предприятия необходимые силы и средства;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию предприятия;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятии, а также о происшедших на его территории пожарах и их последствиях;
- организовать незамедлительное доведение до пожарной охраны информации о возникших пожарах.

4.2 Лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:

- четко знать, соблюдать и самим требовать от подчиненных соблюдения действующего законодательства в области пожарной безопасности, требований и норм внутренних локальных нормативных актов;
- проводить анализ состояния пожарной безопасности вверенных ему помещений;
- принимать меры, направленные на создание и снижение пожаробезопасных условий труда;
- не допускать использование средств пожаротушения не по прямому назначению;
- проводить с работниками своего подразделения первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи на рабочем месте с занесением результатов в журнал учета противопожарных инструктажей.
- не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж;
- обеспечить контроль за местом проведения пожароопасных работ в течение 4 часов после их окончания;
- принимать участие в организации обучения работников мерам пожарной безопасности;
- оперативно принимать решения и своевременно информировать руководство по устранению нарушений пожарной безопасности, создающих угрозу деятельности и работникам;
- участвовать в установлении причин возгораний и оценке размера материального ущерба, причиненного пожаром.

4.3 Лица, ответственные за пожарную безопасность имеют право:

- присутствовать во время проведения любых видов работ с целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности;
- требовать с работников письменного или устного объяснения в случае обнаружения нарушения требований пожарной безопасности;
- использовать информационные материалы и нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.

4.4 Каждый работник обязан:

 <b>ГЕРОФАРМ</b>	<b>О мерах пожарной безопасности для  рабочников ООО «ГЕРОФАРМ»  ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-0215-002/01
		Стр. 5 из 21

**ОРИГИНАЛ**

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима и данной инструкцией;
- незамедлительно сообщать своему руководителю о нарушениях требований пожарной безопасности;
- своевременно проходить обучение мерам пожарной безопасности;
- не допускать действий, которые могут привести к пожару.

4.5 Каждый работник независимо от занимаемой должности должен знать:

- установленные правила пожарной безопасности как в целом по объекту, так и по своему рабочему месту;
- требования данной инструкции;
- места расположения эвакуационных выходов, первичных средств пожаротушения и порядок вызова пожарной охраны;
- места хранения самоспасателей ШАНС –Е, ручных электрических фонарей, обеспечить их проверку с занесением информации в журнал приема-передачи смены;
- правила и порядок применения первичных средств пожаротушения и меры безопасности при их применении;
- контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по эвакуации людей;
- порядок своих действий при возникновении пожара.

4.6 Все работники ООО «ГЕРОФАРМ» ПП СПб имеют право на:

- защиту жизни, здоровья и имущества при пожаре;
- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;
- участие в установлении причин и обстоятельств пожаров, нанесших ущерб их здоровью и имуществу, а также произошедших в помещениях, ответственными за пожарную безопасность которых они являются;
- участие в обеспечении пожарной безопасности.

## **5 Общие положения**

### **5.1 Требования к обучению работников мерам пожарной безопасности**

5.1 Все работники допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

5.2 Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

5.3 Все работники должны допускаться к работе только после прохождения необходимых противопожарных инструктажей с росписью в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.

 <b>ГЕРОФАРМ</b>	<b>О мерах пожарной безопасности для  рабочников ООО «ГЕРОФАРМ»  ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-0215-002/01
		Стр. 6 из 21

ОРИГИНАЛ

## 5.2 Виды и порядок проведения противопожарных инструктажей

5.2.1 Проведение противопожарных инструктажей осуществляется:

- лицом, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности, назначенный директором по производству;
- должностными лицами, назначенными директором по производству завода, ответственным за проведение противопожарных инструктажей в организации.

5.2.2 Противопожарные инструктажи проводятся по программам: вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарных инструктажей.

5.2.3 Обучение работников по программам противопожарного инструктажа проводится ответственными лицами, обучившимися мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в области пожарной безопасности.

5.2.4 Проведение противопожарных инструктажей завершается устной проверкой соответствия знаний и умений лиц, работников организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж.

5.2.5 Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой деятельности в организации не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений.

5.2.6 О проведении противопожарного инструктажа делается запись в журнале учета противопожарных инструктажей.

5.2.7 По окончании практической части, инструктирующий задает вопросы инструктируемым, чтобы убедиться в усвоении ими знаний. При положительном результате делается запись в журнале учета противопожарных инструктажей.

5.2.8 Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в организации:

- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную;
- с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в организации;
- с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, по решению руководителя организации.

5.2.9 Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой (служебной) деятельности:

- со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;
- с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) деятельности в организации.

5.2.10 Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми работниками, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, с которыми проводился вводный и первичный противопожарные инструктажи на рабочем месте.

5.2.11 Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

 <b>ГЕРОФАРМ</b>	<b>О мерах пожарной безопасности для  рабочников ООО «ГЕРОФАРМ»  ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-0215-002/01
		Стр. 7 из 21

ОРИГИНАЛ

- при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации;

- при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты организации;

- при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации;

- по решению руководителя или назначенного им лица.

5.2.12 Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в следующих случаях:

- перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск;

- перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;

- перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- в иных случаях, определяемых руководителем организации.

### **5.3 Требования к содержанию помещений, в том числе эвакуационных путей и выходов**

5.3.1 Все производственные и подсобные помещения должны содержаться в чистоте.

5.3.2 Использованный обтирочный материал после окончания работы должен храниться в емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на месте сбора твердых бытовых и промышленных отходов.

5.3.3 Отверстия и зазоры, образовавшиеся в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями, должны своевременно заделываться негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

5.3.4 Производство на территории работ, связанных с применением открытого огня или искробразованием (сварочных, паяльных и др.) допускается только при условии выполнения всех подготовительных мероприятий, обеспечивающих их безопасное проведение.

 <b>ГЕРОФАРМ</b>	<b>О мерах пожарной безопасности для  рабочников ООО «ГЕРОФАРМ»  ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-0215-002/01
		Стр. 8 из 21

ОРИГИНАЛ

5.3.5 Материалы и оборудование должны складироваться с соблюдением мер пожарной безопасности.

5.3.6 Разведение огня (костров), выжигание травы, сжигание мусора на территории не допускается.

5.3.7 **Курение в производственном корпусе запрещено.** Место, специальное отведенное для курения, расположено за проходной, у входа в КПП.

5.3.8 На дверях помещений производственного и складского назначения должно быть обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012).

5.3.9 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

5.3.10 В зданиях и сооружениях с рабочими местами на этаже для 10 и более человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара с указанием на этих планах мест хранения первичных средств пожаротушения.

5.3.11 **Запрещается:**

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах);
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативно – правовыми актами;
- использовать технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности;

5.3.12 Полы производственных помещений должны быть исправными, повреждения в полах должны немедленно устраняться.

5.3.13 Хранение смазочных материалов в производственных помещениях, за исключением компрессорных, разрешается в количестве не более 20 л в несгораемых шкафах или в ящиках с

 <b>ГЕРОФАРМ</b>	<b>О мерах пожарной безопасности для работников ООО «ГЕРОФАРМ» ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-021 5-002/01
		Стр. 9 из 21

ОРИГИНАЛ

плотно закрывающимися крышками. Смазочные материалы в количестве более 20 л следует хранить в специально предусмотренных для этого помещениях.

5.3.14 Не допускается раскладывать для просушки одежду и класть какие-либо горючие материалы на горячие поверхности трубопроводов (отопительных приборов) и аппаратов.

5.3.15 Использование средств пожаротушения не по прямому назначению запрещено.

5.3.16 У дежурного персонала должны быть в наличии исправные электрические фонари и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара, место хранения которых знают все работники ООО «ГЕРОФАРМ» ПП СПб.

5.3.17 Поверхности нагревательных приборов и трубопроводов отопления, вентиляционных решеток следует систематически очищать от пыли и других отложений.

#### **5.4 Порядок хранения взрывопожароопасных веществ**

5.4.1 Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

5.4.2 При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается брать за клапаны.

5.4.3 Баллоны с ГГ, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение.

5.4.4 Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону.

5.4.5 Хранение газовых баллонов должно быть организовано в шкафах или под кожухами из негорючих материалов, которые закрывают верхнюю часть баллонов и редуктор.

5.4.6 Шкафы и будки, в которых размещаются баллоны с газом, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей.

5.4.7 Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться рубильником, находящимся вне складского помещения в шкафу и закрывающимся на замок.

5.4.8 Дежурное освещение в помещениях складов, эксплуатация электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускаются.

5.4.9 Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение.

5.4.10 Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

	<b>О мерах пожарной безопасности для работников ООО «ГЕРОФАРМ» III СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-0215-002/01
		Стр. 10 из 21

ОРИГИНАЛ

## 5.5 Требования пожарной безопасности к электроустановкам

5.5.1 Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с ПУЭ, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, и другими нормативными документами.

5.5.2 Электродвигатели, аппараты управления, пускорегулирующая, защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны ПУЭ, а также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

5.5.3 Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением аварийного и дежурного освещения, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

5.5.4 Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, отказ автоматических систем управления и т.п., должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратура должны отключаться до приведения их в пожаробезопасное состояние.

5.5.5 Переносные светильники должны быть оборудованы защитными негорючими колпаками и сетками. Для этих светильников и другой переносной электроаппаратуры надлежит применять гибкие кабели и провода с медными жилами.

5.5.6 Световые указатели «Выход» должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.

5.5.7 Контроль, проверка сопротивления изоляции кабелей, проводов, надежности соединений, внешний осмотр электрооборудования, заземляющих устройств, их целостности должны проверяться в сроки, установленные Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6.

5.5.8 При эксплуатации электроустановок и электропотребителей **запрещается:**

- использовать электроприемники в условиях, не соответствующих инструкциям заводов-изготовителей, или имеющих неисправности, которые могут привести к пожару;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

 <b>ГЕРОФАРМ</b>	<b>О мерах пожарной безопасности для  рабочников ООО «ГЕРОФАРМ»  ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-0215-002/01
		Стр. 11 из 21

**ОРИГИНАЛ**

- при проведении ремонтных, строительно-монтажных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

5.5.9 За состоянием электрооборудования, осветительной и силовой электропроводки должен быть установлен постоянный контроль со стороны электротехнического персонала. Любые неисправности электропроводки, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, нагревание и загорание электропроводов, должны немедленно устраняться работниками по эксплуатации электрооборудования.

## **5.6 Требования пожарной безопасности к системам отопления, кондиционирования и вентиляции**

5.6.1 Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования, вытяжных устройств должны производиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя по проведению технического обслуживания с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

5.6.2 Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.

5.6.3 При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль, горючие вещества и конденсат;
- отключать или снимать огнезадерживающие устройства;
- хранить горючие материалы ближе 0,5 метра от воздуховодов;
- использовать не принятые в эксплуатацию приборы (системы) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

5.6.4 В случае возникновения пожара в производственном помещении вентиляционные системы в нем должны быть немедленно выключены.

## **6 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы**

6.1 Все помещения, независимо от назначения перед закрытием должны обязательно осматриваться лицами, ответственными за пожарную безопасность или назначенными ими лицами.

6.2 Осмотр помещений предусматривает:

- устранение возможных источников пожара;
- устранение причин, способствующих быстрому распространению огня;
- готовность средств пожаротушения к использованию

6.3 *Порядок закрытия административных помещений:*

	<b>О мерах пожарной безопасности для работников ООО «ГЕРОФАРМ» ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-021 5-002/01
		Стр. 12 из 21

ОРИГИНАЛ

- выключить офисное оборудование (персональные компьютеры, многофункциональные устройства, принтеры и другое оборудование), за исключением оборудования, которое по техническому регламенту должно функционировать круглосуточно;

- выключить освещение помещения;
- провести осмотр помещения на предмет отсутствия неисправностей, которые могут способствовать возникновению пожара, отсутствия пожароопасных веществ и материалов, отключения электрооборудования.

6.4 Порядок закрытия производственных и складских помещений по окончании рабочего дня:

- выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением аварийного и дежурного освещения, пожарно-охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии);

- отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных электроприборов, электрооборудования с горючими веществами и материалами;

- уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;

- уложить на место хранения применяемый инвентарь, инструменты, оснастку и приспособления;

- наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, лестницам к запасным выходам, к средствам пожаротушения и связи.

6.5 При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры рабочих поверхностей и оборудования и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков — выявить причину и принять меры к их устранению.

6.6 Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течение 4 часов после окончания пожароопасных работ.

6.7 О факторах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить ответственному за пожарную безопасность для принятия соответствующих мер.

6.8 В помещении необходимо обеспечить свободный доступ к датчикам охранно-пожарной сигнализации и первичным средствам пожаротушения; не загромождать зону обнаружения датчика какими-либо предметами.

6.9 Выходя из помещения, тщательно закрыть двери, исключить их самопроизвольное открывание.

6.10 Категорически запрещено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников.

6.11 Покидать здания и помещения следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей, утечек и других опасных ситуаций, способных вызвать пожар.

6.12 Ключи от офисных помещений и склада хранятся в помещении приема пищи, от помещения электрощитовой - у работников технической службы.

 <b>ГЕРОФАРМ</b>	<b>О мерах пожарной безопасности для  рабочников ООО «ГЕРОФАРМ»  ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-0215-002/01
		Стр. 13 из 21

ОРИГИНАЛ

## 7 Допустимое (предельное) количество людей, которые могут находиться на объекте защиты.

Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты определяется по соотношению площади помещения и количества находящихся в нём людей. Соотношение должно составлять не менее 1м<sup>2</sup> на одного человека.

## 8 Средства для обнаружения пожара и вызова пожарной охраны

8.1 Для извещения о пожаре предусмотрены:

- автоматическая охранно-пожарная сигнализация;
- телефонная связь;
- извещатели ручные пожарные (ИПР).

8.2 Для оповещения работников о возникновении пожара в помещении №9.2 (материальный тамбур-шлюз) имеются ИПР, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1

Устройство извещателя пожарного ручного



Он предназначен для подачи сигнала пожарной тревоги при повороте ручки человеком. Рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.

8.3 Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для определения первичных признаков пожара и представлены в виде дымовых пожарных извещателей, устройство которого представлено на рисунке 2.

Рисунок 2

Устройство дымового пожарного извещателя



 <b>ГЕРОФАРМ</b>	<b>О мерах пожарной безопасности для  рабочих ООО «ГЕРОФАРМ»  ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-021 5-002/01
		Стр. 14 из 21

ОРИГИНАЛ

8.4 В помещениях должно быть обеспечено исправное состояние и свободный доступ к датчикам охранно-пожарной сигнализации.

8.5 На находящихся в ремонте извещателях и телефонных аппаратах, должны быть таблички с надписью: «Не работает».

## 9 Средства пожаротушения и правила их использования

К первичным средствам пожаротушения, имеющимся ООО «ГЕРОФАРМ» ПП СПб, относятся огнетушители и пожарные краны.

9.1 Пожарный кран (ПК): совокупность технических средств, состоящая из пожарного запорного клапана, установленного на отводе стояка или опуска, пожарного рукава (рукавной катушки) и ручного пожарного ствола.

9.1.1 ПК размещены в пожарных шкафах на лестничной клетке при входе в ОТЛФ и складском помещении.

9.1.2 При использовании противопожарного водопровода необходимо соблюдать следующий порядок действий (приложение 1):

- убедиться, что помещение и оборудование, в которых производится тушение, обеспечено;
- открыть шкаф или достать ключ с пожарным стволом и пожарным краном;
- убедиться, что пожарный кран соединен с пожарным стволом и пожарным краном;
- извлечь и размотать пожарный рукав;
- поворотом маховика клапана пустит воду и приступить к тушению пожара.

9.1.3 При использовании пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время как один работник производит пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону горения.

9.1.4 Запрещается использовать пожарные краны с пучком воды для работ, не связанных с тушением пожара.

9.2 Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

9.2.1 В ООО «ГЕРОФАРМ» ПП СПб используются порошковые и углекислотные огнетушители, устройство которых приведено на рисунке 3.

ОРИГИНАЛ

Рисунок 3

Устройство углекислотного и порошкового огнетушителей



9.2.2 Порядок использования углекислотного огнетушителя

При использовании углекислотных огнетушителей надо учитывать следующие факторы:

- Опасность обморожения из-за резкого снижения температуры узлов огнетушителя.

*Приведение в действие углекислотного огнетушителя:*

- Направить раструб в очаг возгорания, выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, для того, чтобы поток углекислоты шел на очаг возгорания;
- Соблюдать меры предосторожности (не брать за раструб голыми руками, поскольку его температура достигает минус 80 градусов);
- Огнетушитель не переворачивать, не держать горизонтально;
- Действовать быстро, время выброса ОТВ ОУ-5 составляет 8 секунд.

9.2.3 Порядок использования порошкового огнетушителя

При использовании порошковыми огнетушителями надо учитывать следующие факторы:

- Возможность образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара (особенно в помещении не очень большого объема) в следствии образования порошкового облака;
- При тушении электрооборудования с помощью углекислотных или порошковых огнетушителей надо соблюдать безопасное расстояние (не меньше 1 м) от распыливающего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей;
- Не стоит использовать порошковые огнетушители в целях защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка.

*Приведение в действие порошкового огнетушителя:*

- Поднести к месту возгорания, выдернуть чеку, взять рукав, нажать на рукоятку, направить струю на очаг возгорания и тушить пламя с расстояния не более трех метров;
- Действовать быстро, потому, что огнетушитель ОП-5 работает 10-15 секунд.

Запрещается:

- эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке,
- при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;

 <b>ГЕРОФАРМ</b>	<b>О мерах пожарной безопасности для  рабочников ООО «ГЕРОФАРМ»  ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-021 5-002/01
		Стр. 16 из 21

ОРИГИНАЛ

- наносить удары по огнетушителю либо по источнику вытесняющего газа.

9.2.4 Перед использованием огнетушителя необходимо убедиться в его исправности: стрелка манометра должна находиться в желтой или зеленой зоне, присутствуют чека и пломба. Памятка по приведению в действие огнетушителей представлена в приложении 2.

## 10 Действия работников при возникновении пожара

10.1 Местом сбора работников (рисунок 4) при получении сигнала о пожаре является площадка за зданием производственного корпуса на заднем дворе.

Рисунок 4



10.2 Обесточивание помещений и электрооборудования осуществляется представителем технической службы.

10.3 Использование лифта во время эвакуации запрещено.

10.4 При обнаружении пожара или признаков горения в помещении (задымление, запах гари) первому заметившему необходимо:

- оценить обстановку;
- сообщить ответственному лицу за пожарную безопасность о произошедшем;
- сообщить главному механику о необходимости обесточивания электрооборудования;
- при наличии возможности принять меры по устранению возгорания на ранней стадии его развития имеющимися средствами пожаротушения согласно п.9;

10.3.1 В случае, если тушение пожара своими силами без причинения вреда жизни и здоровью людей невозможно, немедленно сообщить в пожарную охрану по телефонам: 01 (со стационарного телефона), 101, 112 (моб.) указанием наименования объекта, адрес его расположения, место возникновения пожара, а также фамилию сообщаемой информации. При использовании мобильной связи вызов возможен при отсутствии денежных средств на счете или при заблокированной SIM-карте;

- убедиться, что сработала оповещение других работников о пожаре. Если она не сработала, нажать ближайший ручной пожарный извещатель, повернув его ручку;
- громким голосом оповестить работников о случившемся;

 <b>ГЕРОФАРМ</b>	<b>О мерах пожарной безопасности для  рабочников ООО «ГЕРОФАРМ»  ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-021 5-002/01
		Стр. 17 из 21

ОРИГИНАЛ

- с учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации в безопасную зону в кратчайший срок;

- принять посильные меры по эвакуации работников;
- прибыть на место сбора, доложить ответственному лицу за пожарную безопасность о своем присутствии и вероятности нахождения людей в помещениях ОТЛФ;
- оставаться на месте сбора по поступления дальнейших распоряжений от своего руководителя.

#### 10.5 **Порядок действий каждого работника при получении сигнала о возникновении пожара:**

- при поступлении информации о возникновении пожара взять личные вещи и определить с учетом сложившейся обстановки наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации в безопасную зону в кратчайший срок;
- принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрой эвакуации, используя для этого двери основных и запасных эвакуационных выходов;
- открыть двери производственных помещений, оборудованных кнопками автоматического открывания, путем их нажатия в течение 4 сек;
- по завершении эвакуации на место сбора доложить о своем присутствии ответственному лицу за пожарную безопасность;
- оставаться на месте сбора по поступления дальнейших распоряжений от своего руководителя.

#### 10.6 **Порядок действий ответственных лиц за пожарную безопасность**

До прибытия подразделений пожарной охраны общее руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений осуществляют ответственные лица за пожарную безопасность, которые должны:

- после получения сообщения о возникновении пожара принять меры по отключению приточно-вытяжной вентиляции, электроснабжения, а также выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений ОТЛФ с привлечением работников технической службы;
- оценив обстановку принять меры по тушению пожара в начальной стадии его развития при отсутствии реальной угрозы жизни и здоровью людей;
- при отсутствии возможности тушения пожара на ранней стадии его развития повторно сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону «112» или «101» с указанием наименования объекта, адрес его расположения, место возникновения пожара, а также фамилию сообщавшего информацию;
- принять меры по эвакуации работников за пределы опасной зоны;
- осуществить сбор и перерасчет работников на месте сбора;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
- вызвать медицинскую и другие службы при необходимости;
- приостановить все работы, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;

 <b>ГЕРОФАРМ</b>	<b>О мерах пожарной безопасности для  рабочих ООО «ГЕРОФАРМ»  ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-021 5-002/01
		Стр. 18 из 21

ОРИГИНАЛ

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей, и оказать помощь в выборе кратчайшего пути к очагу возгорания;
- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым к тушению пожара, сведения об эвакуировавшихся работниках, конструктивных и технологических особенностях помещений;
- обеспечить доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и ликвидации пожара;
- сообщить о пожаре руководителю службы ОТ, ПБ и Э (тел.: 8 905 287 08 67) и ведущему инженеру по промышленной безопасности (тел. 8 905 249 28 78).
- в дальнейшем оказывать содействие сотрудникам пожарной охраны.

#### 10.7 Действия работников при возникновении пожара вне дневной смены, выходные и праздничные дни:

В случае возникновения пожара вне дневной смены, выходные и праздничные дни общее руководство эвакуацией работников осуществляется начальником смены во взаимодействии с представителем технической службы, находящимся на смене.

10.8 Перечень номеров телефонов лиц, ответственных за выполнение мероприятий, указанных в п. 10 приведен в ПРЧ-ОТ-0220-036 «Перечень телефонных номеров работников отделения твердых лекарственных форм и технической службы (литер ВИ) для оповещения о пожаре».

### 11 История изменений

Версия	Дата утверждения	Дата введения	Описание изменения
1	2	3	4
01	05.12.2022	24.02.2023	Документ введен впервые

### 12 Нормативные ссылки и литература

12.1 Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

12.2 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

12.3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

12.4 ПУЭ, Правила устройства электроустановок.

12.5 Приказ №806 от 17.11. 2020 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

 <b>ГЕРОФАРМ</b>	<b>О мерах пожарной безопасности для  рабочих ООО «ГЕРОФАРМ»  ПП СПб</b>	Инструкция
		ИНС-ПОЖ-0215-002/01
		Стр. 19 из 21

ОРИГИНАЛ

### 13 Приложения

№	Название приложение	Стр.
1	Памятка по использованию пожарного крана	23
2	Памятка по использованию первичных средств пожаротушения	24




Приложение 1

Памятка по использованию пожарного крана

## ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН

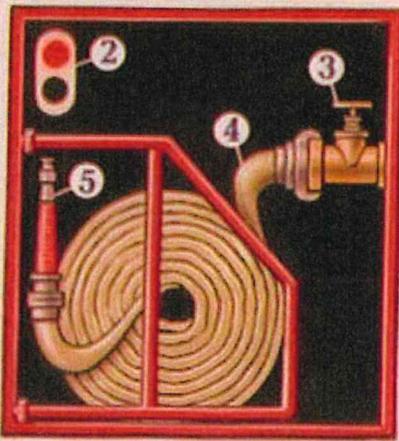Шкаф ПК закрыт на ключ и опломбирован





**ПРЕДНАЗНАЧЕН** для тушения пожаров и загораний веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением


- 1 Место хранения ключа
- 2 Пульт дистанционного включения насоса-повысителя
- 3 Пожарный кран
- 4 Пожарный рукав
- 5 Ствол

### ТРЕБОВАНИЯ К УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ

Внешний осмотр кранов 2 раза в год.  
Проверка с пуском воды 1 раз в год



Подтекание крана недопустимо



Ствол, рукав и кран должны быть постоянно соединены



Льняной рукав перематывают на новую складку 1 раз в 6 месяцев

### ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Номер 1 снимает пломбу и открывает шкаф



Номер 2 берет ствол и раскатывает рукав в направлении очага пожара

Номер 1 открывает кран и включает кнопку насоса-повысителя (если она имеется)



Номер 2 работает со стволом на тушении пожара



Высота от пола 1,35 м

ОРИГИНАЛ

Приложение 2

**Памятка по использованию огнетушителя**





